

11. Beépített tűzjelző és oltóberendezés

Tűzjelzés az épületben lévő távbeszélő készüléken, illetve mobiltelefonon lehetséges, automatikus beépített tűzjelző berendezés korábban sem létesült, és az újonnan létesülő padlástérben sem indokolt tűzjelző berendezés létesítése.

Beépített tűzoltó berendezés létesítése szintén nem kötelező.


12. Tűzoltó készülékek

A padlástérben nem indokolt tűzoltó készülék elhelyezése, azonban az érintett épületrészben az **OTSZ 16. melléklet 2. táblázata** alapján **legalább 11 oltóanyagegységnek** megfelelő teljesítményben kell tűzoltó készüléket elhelyezni.


Az **OTSZ 16. melléklet 1. táblázata** alapján **12 oltóanyagegységhez** rendelt oltásteljesítmény (43A 183B) az elhelyezésre kerülő (legalább szintenként 1db) 6kg-os porral oltó készülékekkel biztosított lesz (példa: MAXIMA PKM 6A oltásteljesítménye 34A 144B). A fentiek alapján az épületben, az ott keletkező tűz oltására alkalmas AB porraloltó készülékeket kell elhelyezni.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készüléket biztonsági jellel kell ellátni, az alábbi módon:



Kóka, 2016. június 1.

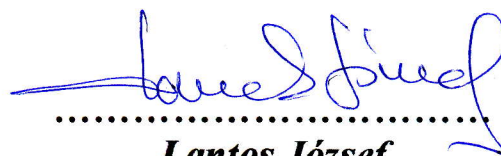

.....
Lantos József
építész tűzvédelmi szakértő
I-074/2013.